



3. Pencere Bitişleri

3.1. 12 cm'den yüksek ısı yalıtım

kalınlıklarında dışa dayalı pencere bitiş detayı

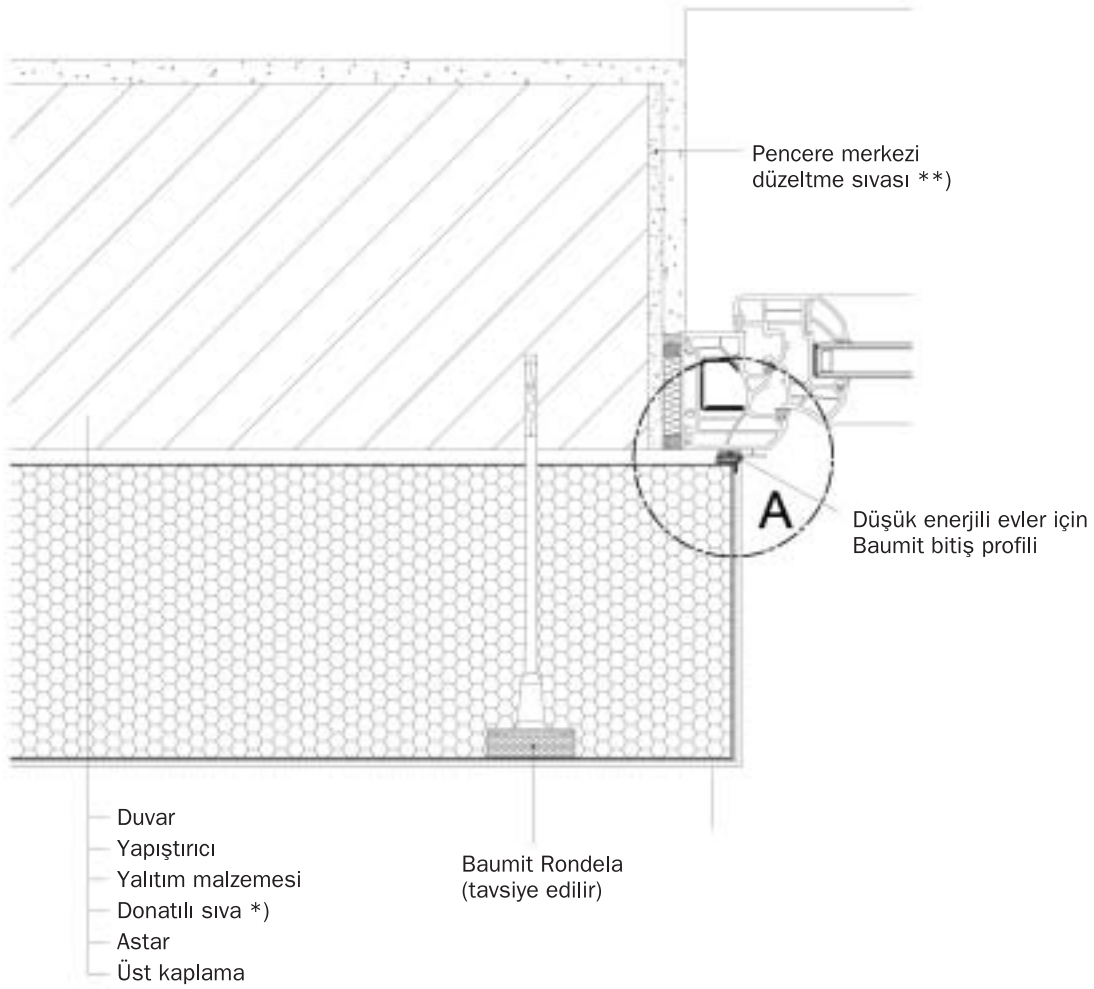

Detay A

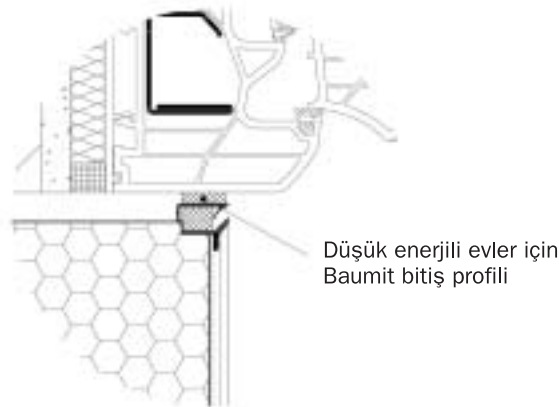

ÖNORM B 6410 ve B 6400 uyarınca ayrıca dübelleme yapmak gereklidir. Dübelleme sembolik olarak belirtilmiştir.
ÖNORM B 5320 uyarınca doğrama bağlantı fitili.

*) PTP Taş Yünü kullanımında düzeltme katı uygulanmalıdır.

**) Olabildiğince sıkı ve düzgün pencere merkezi uygulaması sağlamak için.