
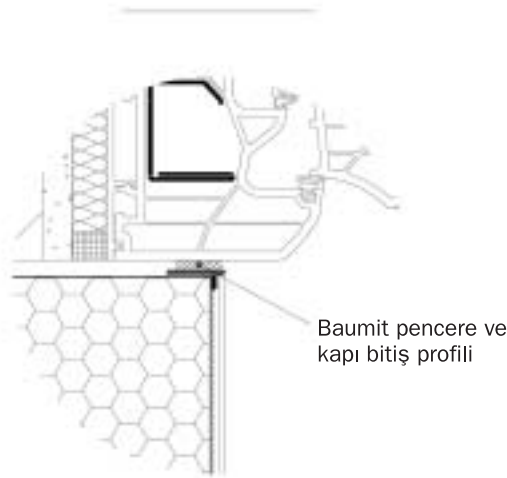


3. Pencere Bitişleri

3.3. 12 cm'den düşük ısı yalıtım kalınlıklarında dışa dayalı pencere bitiş detayı

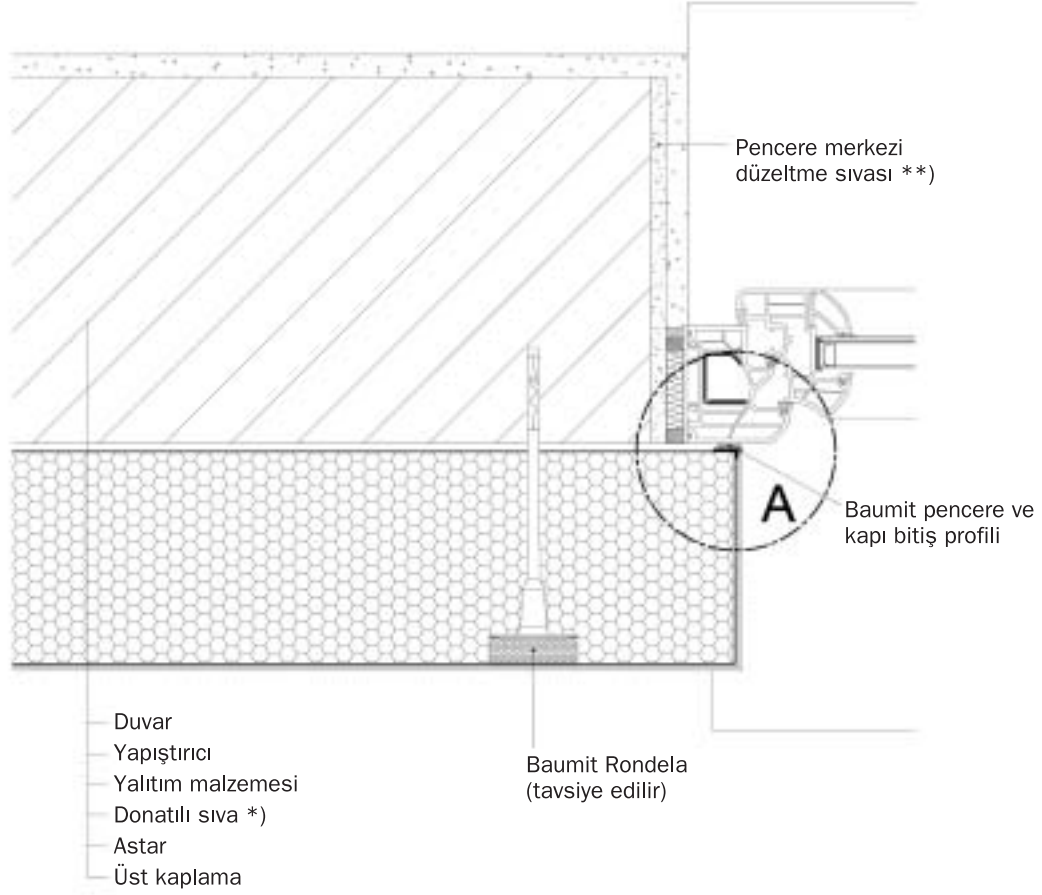

ÖNORM B 6410 ve B 6400 uyarınca ayrıca dübelleme yapmak gereklidir. Dübelleme sembolik olarak belirtilmiştir.

ÖNORM B 5320 uyarınca doğrama bağlantı fitili.

*) PTP Taş Yünü kullanımında düzeltme katı uygulanmalıdır.

***) Olabildiğince sıkı ve düzgün pencere merkezi uygulaması sağlamak için.